


设备材料一览表

序号	名称	单位	数量	备注
①	监控设备	套	1	
②	摄像头	个	10	
③	视频线	m	2100	SYV 75-3

- 图例
- 配电箱
 - 日光灯
 - LED灯
 - 开关
 - 插座
 - 空调插座
 - 变压器
 - 电缆
 - 视频监控线
 - 摄像头
- 注：1、视频线采用SYV 75-3视频线，摄像头采用高清摄像头，每个摄像头单独供电。
2、监控设备采用品牌设备，电源引自监控室APC配电箱，电源线路由设备厂家指定。

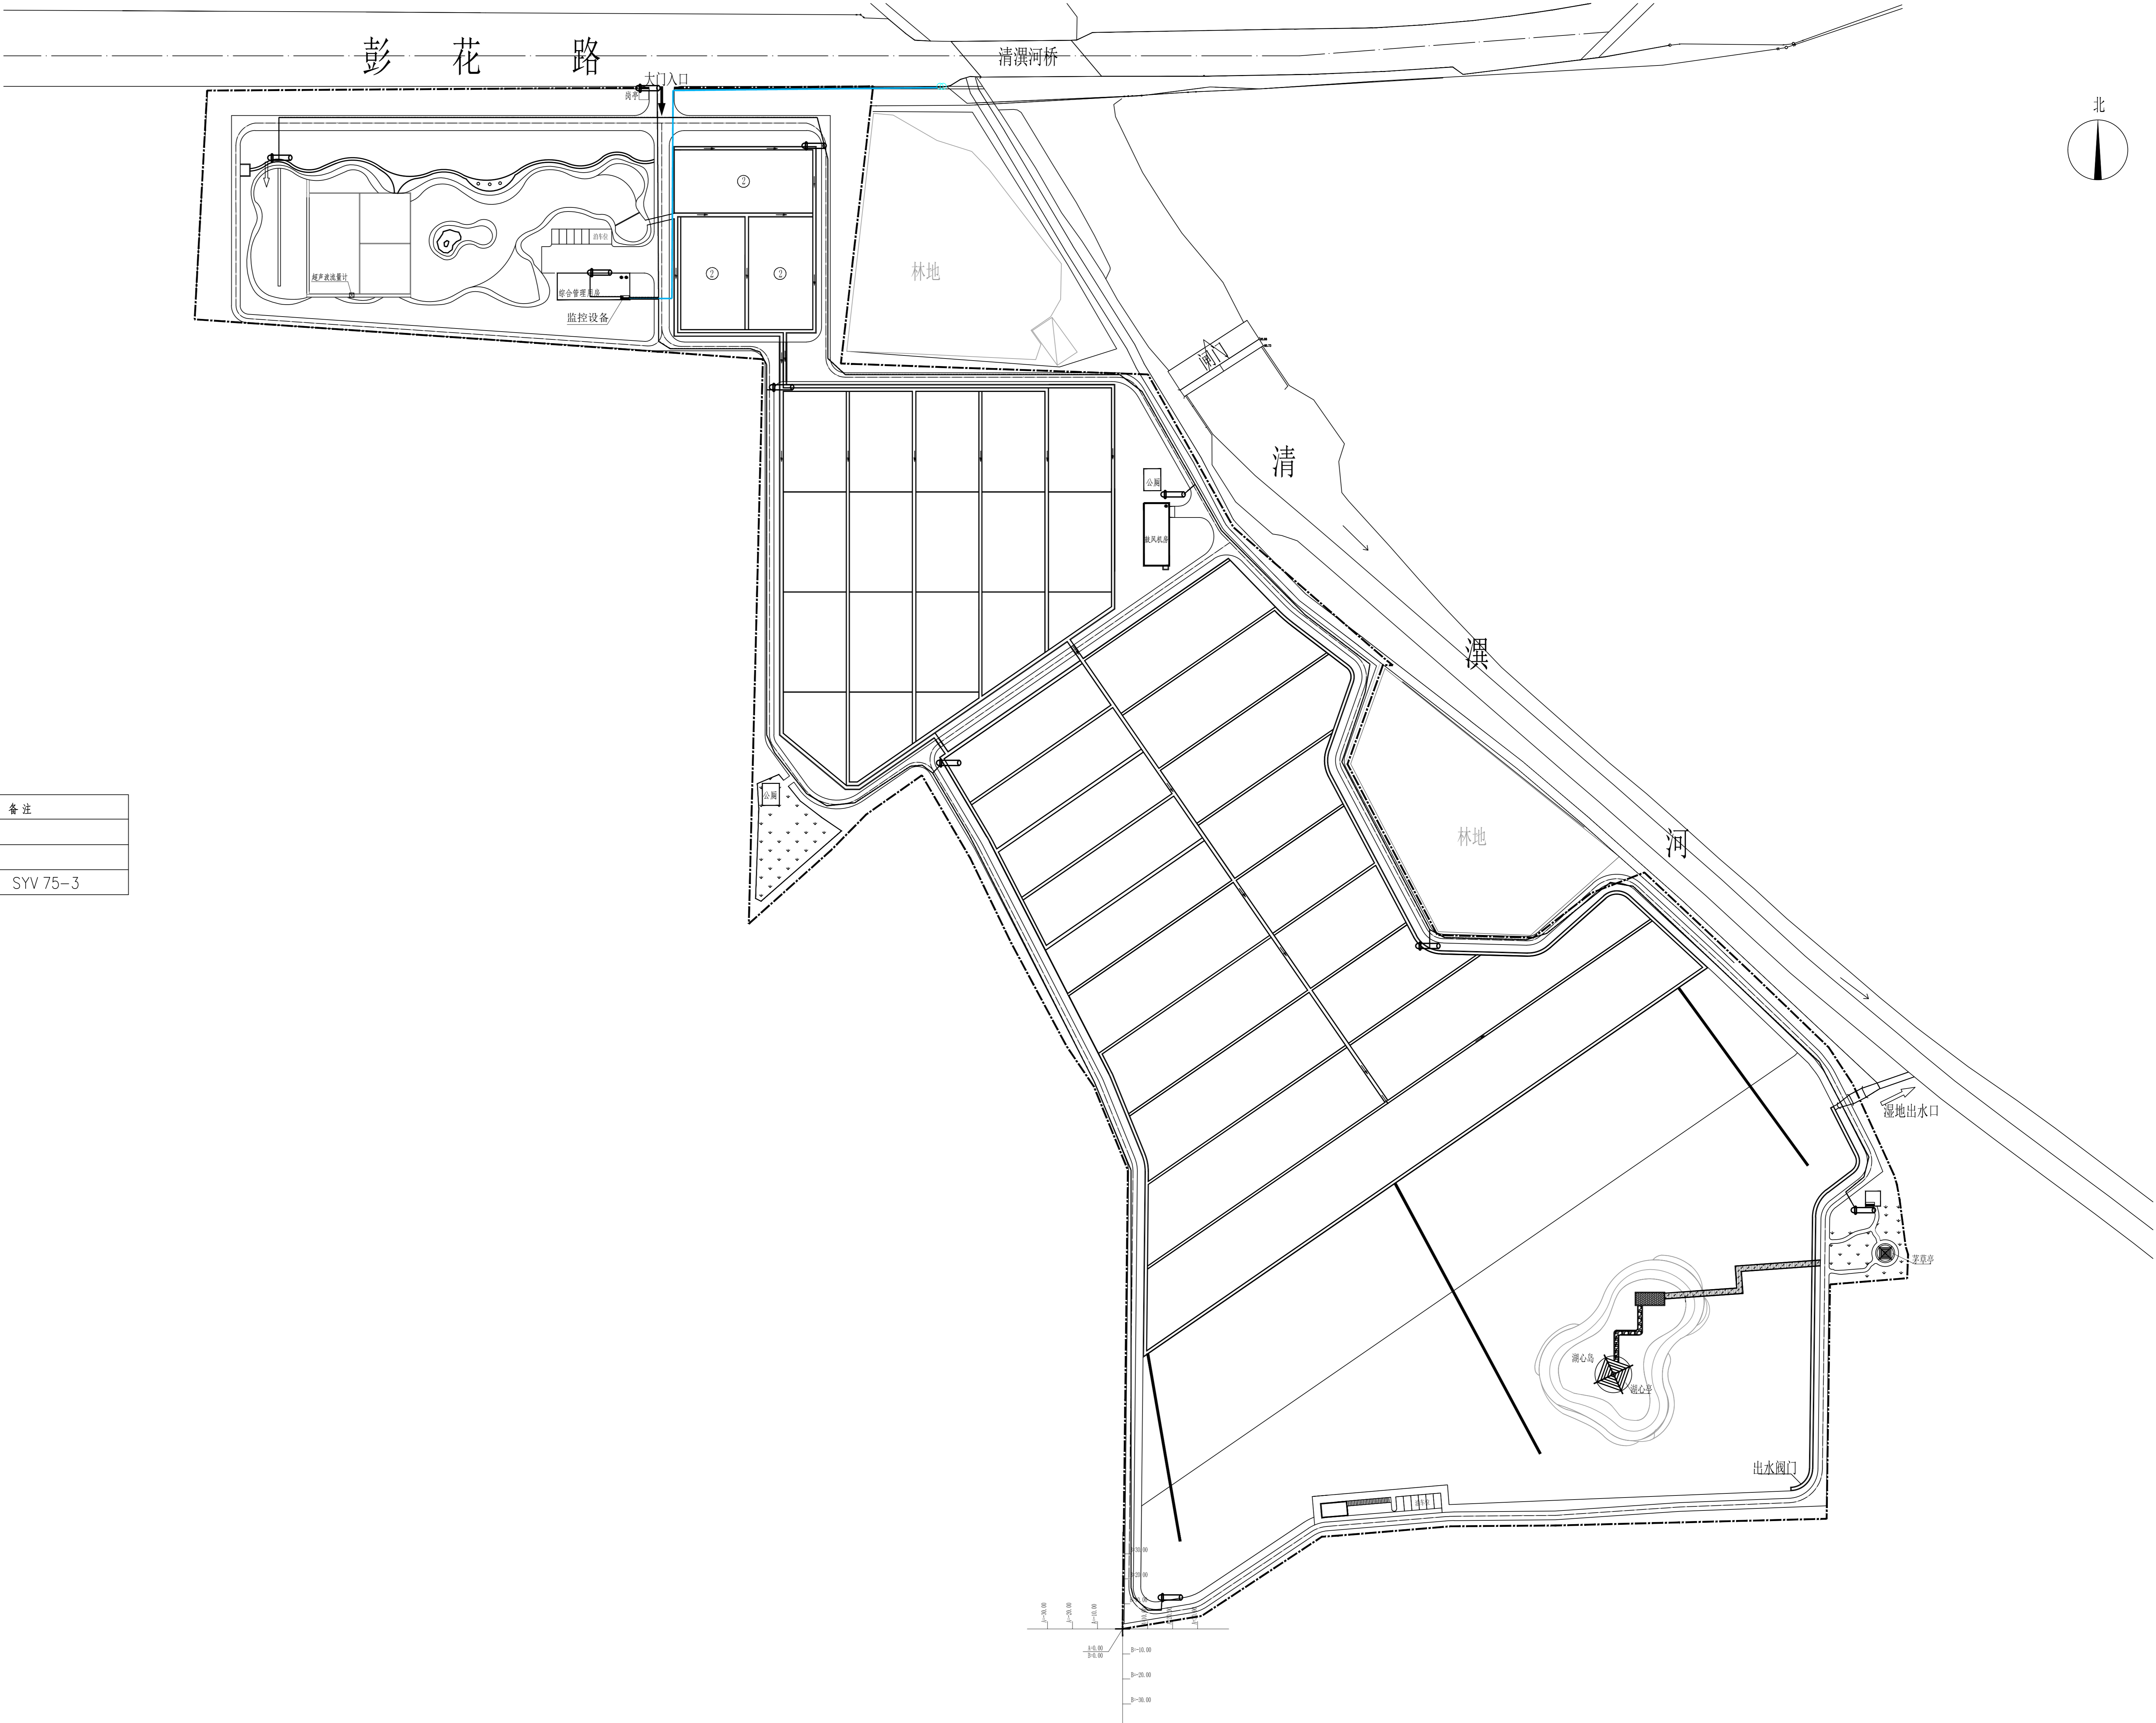

长葛市清溪河杜村寺人工湿地改造提升工程室外监控平面图 1:1000

河南省正大环境科技咨询有限公司 Henan ZhengDa Environmental Technology&Consulting CO.,LTD		资质等级 环境工程 (水污染防治工程) 专业乙级	证书编号 A241002671	设计 王 翔	专业负责人 刘 强	审核 王 翔	批准 王 翔	日期 2018.05
项目负责人 王 翔		工程名称 长葛市清溪河杜村寺人工湿地改造提升工程		图 名 室外监控系统平面布置图		图 号 DQ-04		共 8 张

图样主要图线未加涂出图专用章者无效