


|    |    |   |    |    |
|----|----|---|----|----|
| 建筑 | 结构 | 水 | 暖通 | 电气 |
|----|----|---|----|----|

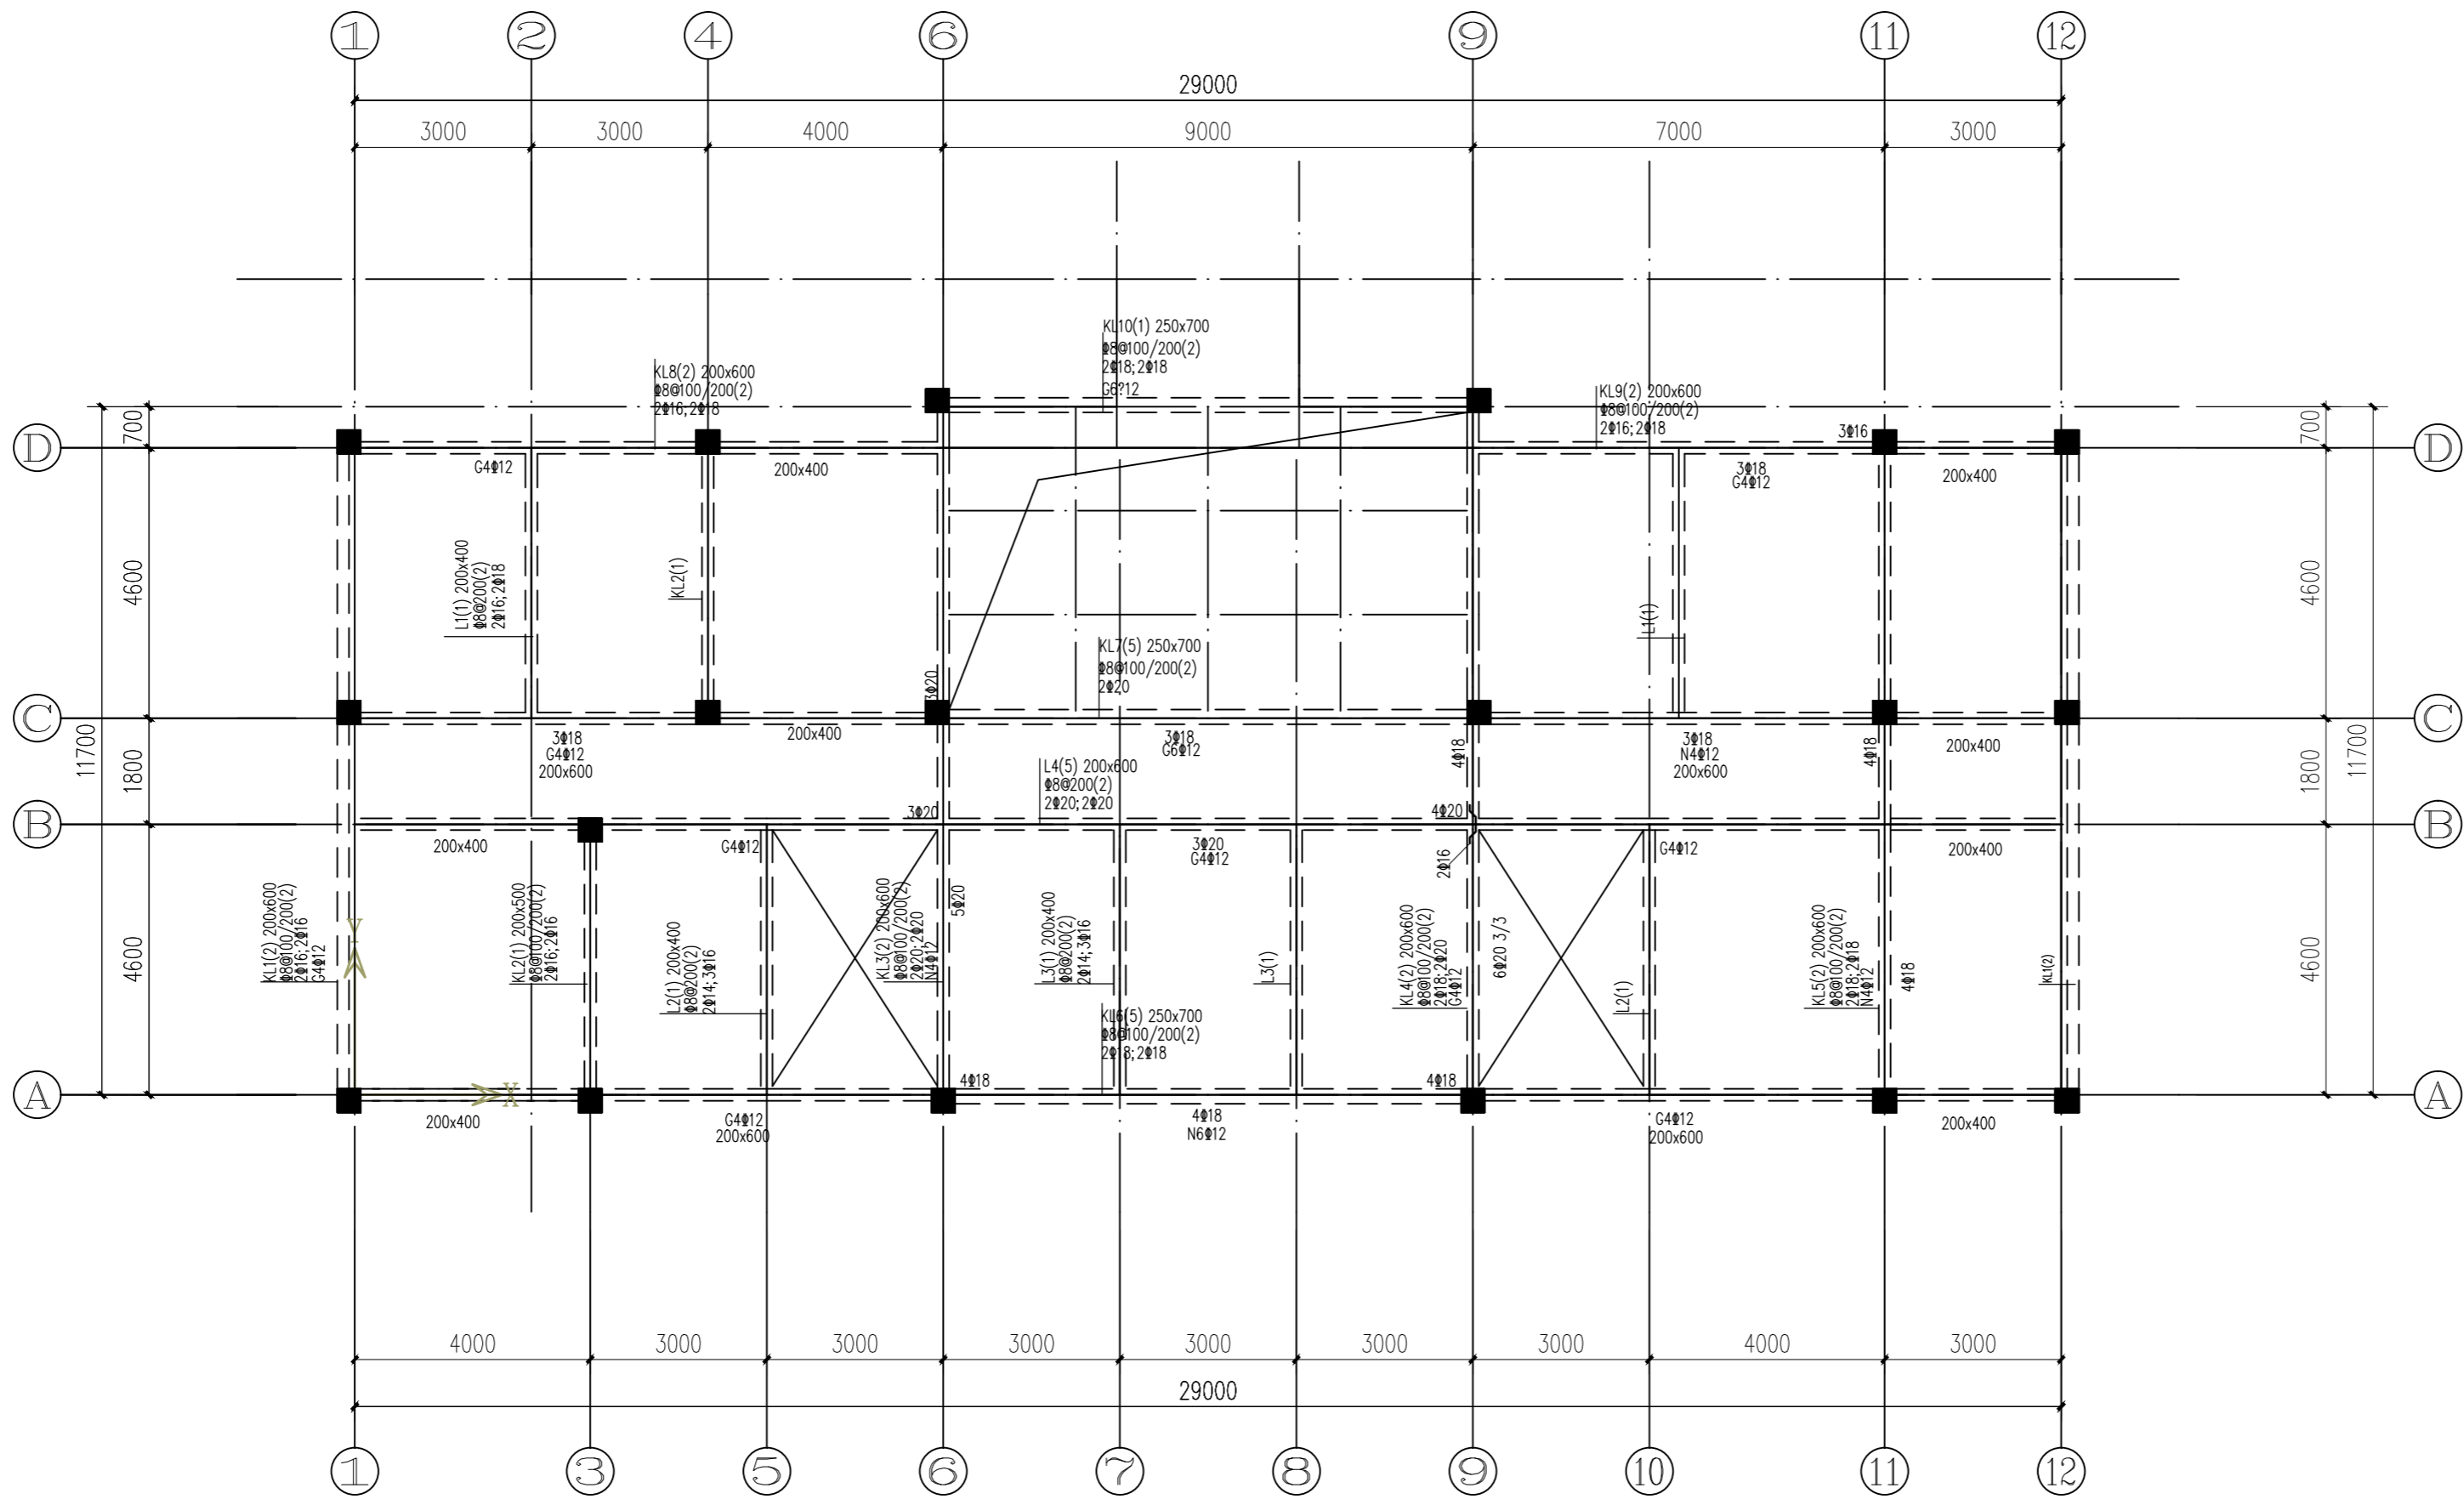

标高7.500梁平法施工图

梁说明:  
1、详见结施-04

|   |      |       |                        |      |                     |
|---|------|-------|------------------------|------|---------------------|
|  <b>河南省正大环境科技咨询有限公司</b><br>ZhengDa Environmental Technology & Consulting Co., Ltd. | 资质等级 |       | 环境工程<br>(水污染防治工程) 专项乙级 | 阶段   | 施工图                 |
|   | 证书编号 |       | A241002671             | 图别   | 结构                  |
| 审定  | 王翔   | 专业负责人 | 朱召军                    | 工程名称 | 长葛市清溪河杜村寺人工湿地改造提升工程 |
| 审核  | 陈涛   | 校对    | 张瑜倩                    | 图名   | 标高7.500梁平法施工图       |
| 项目负责人   | 王翔   | 设计    | 朱召军                    | 共    | 11 张                |
|   |      |       |                        |      | 日期 2018.05          |