


设备材料一览表

序号	名称	单位	数量	备注
①	电缆	米	3130	YJV22-1KV-2*4
②	景观路灯	套	85	

图例

- 配电盘
I 日光灯
⊙ 景观路灯
● 开关
⌂ 插座
⌂ 空调插座
—— 电缆

说明
1. 景观路灯样式详见工艺附件，图中：GY-05-09，可根据现场实际情况酌情调整。

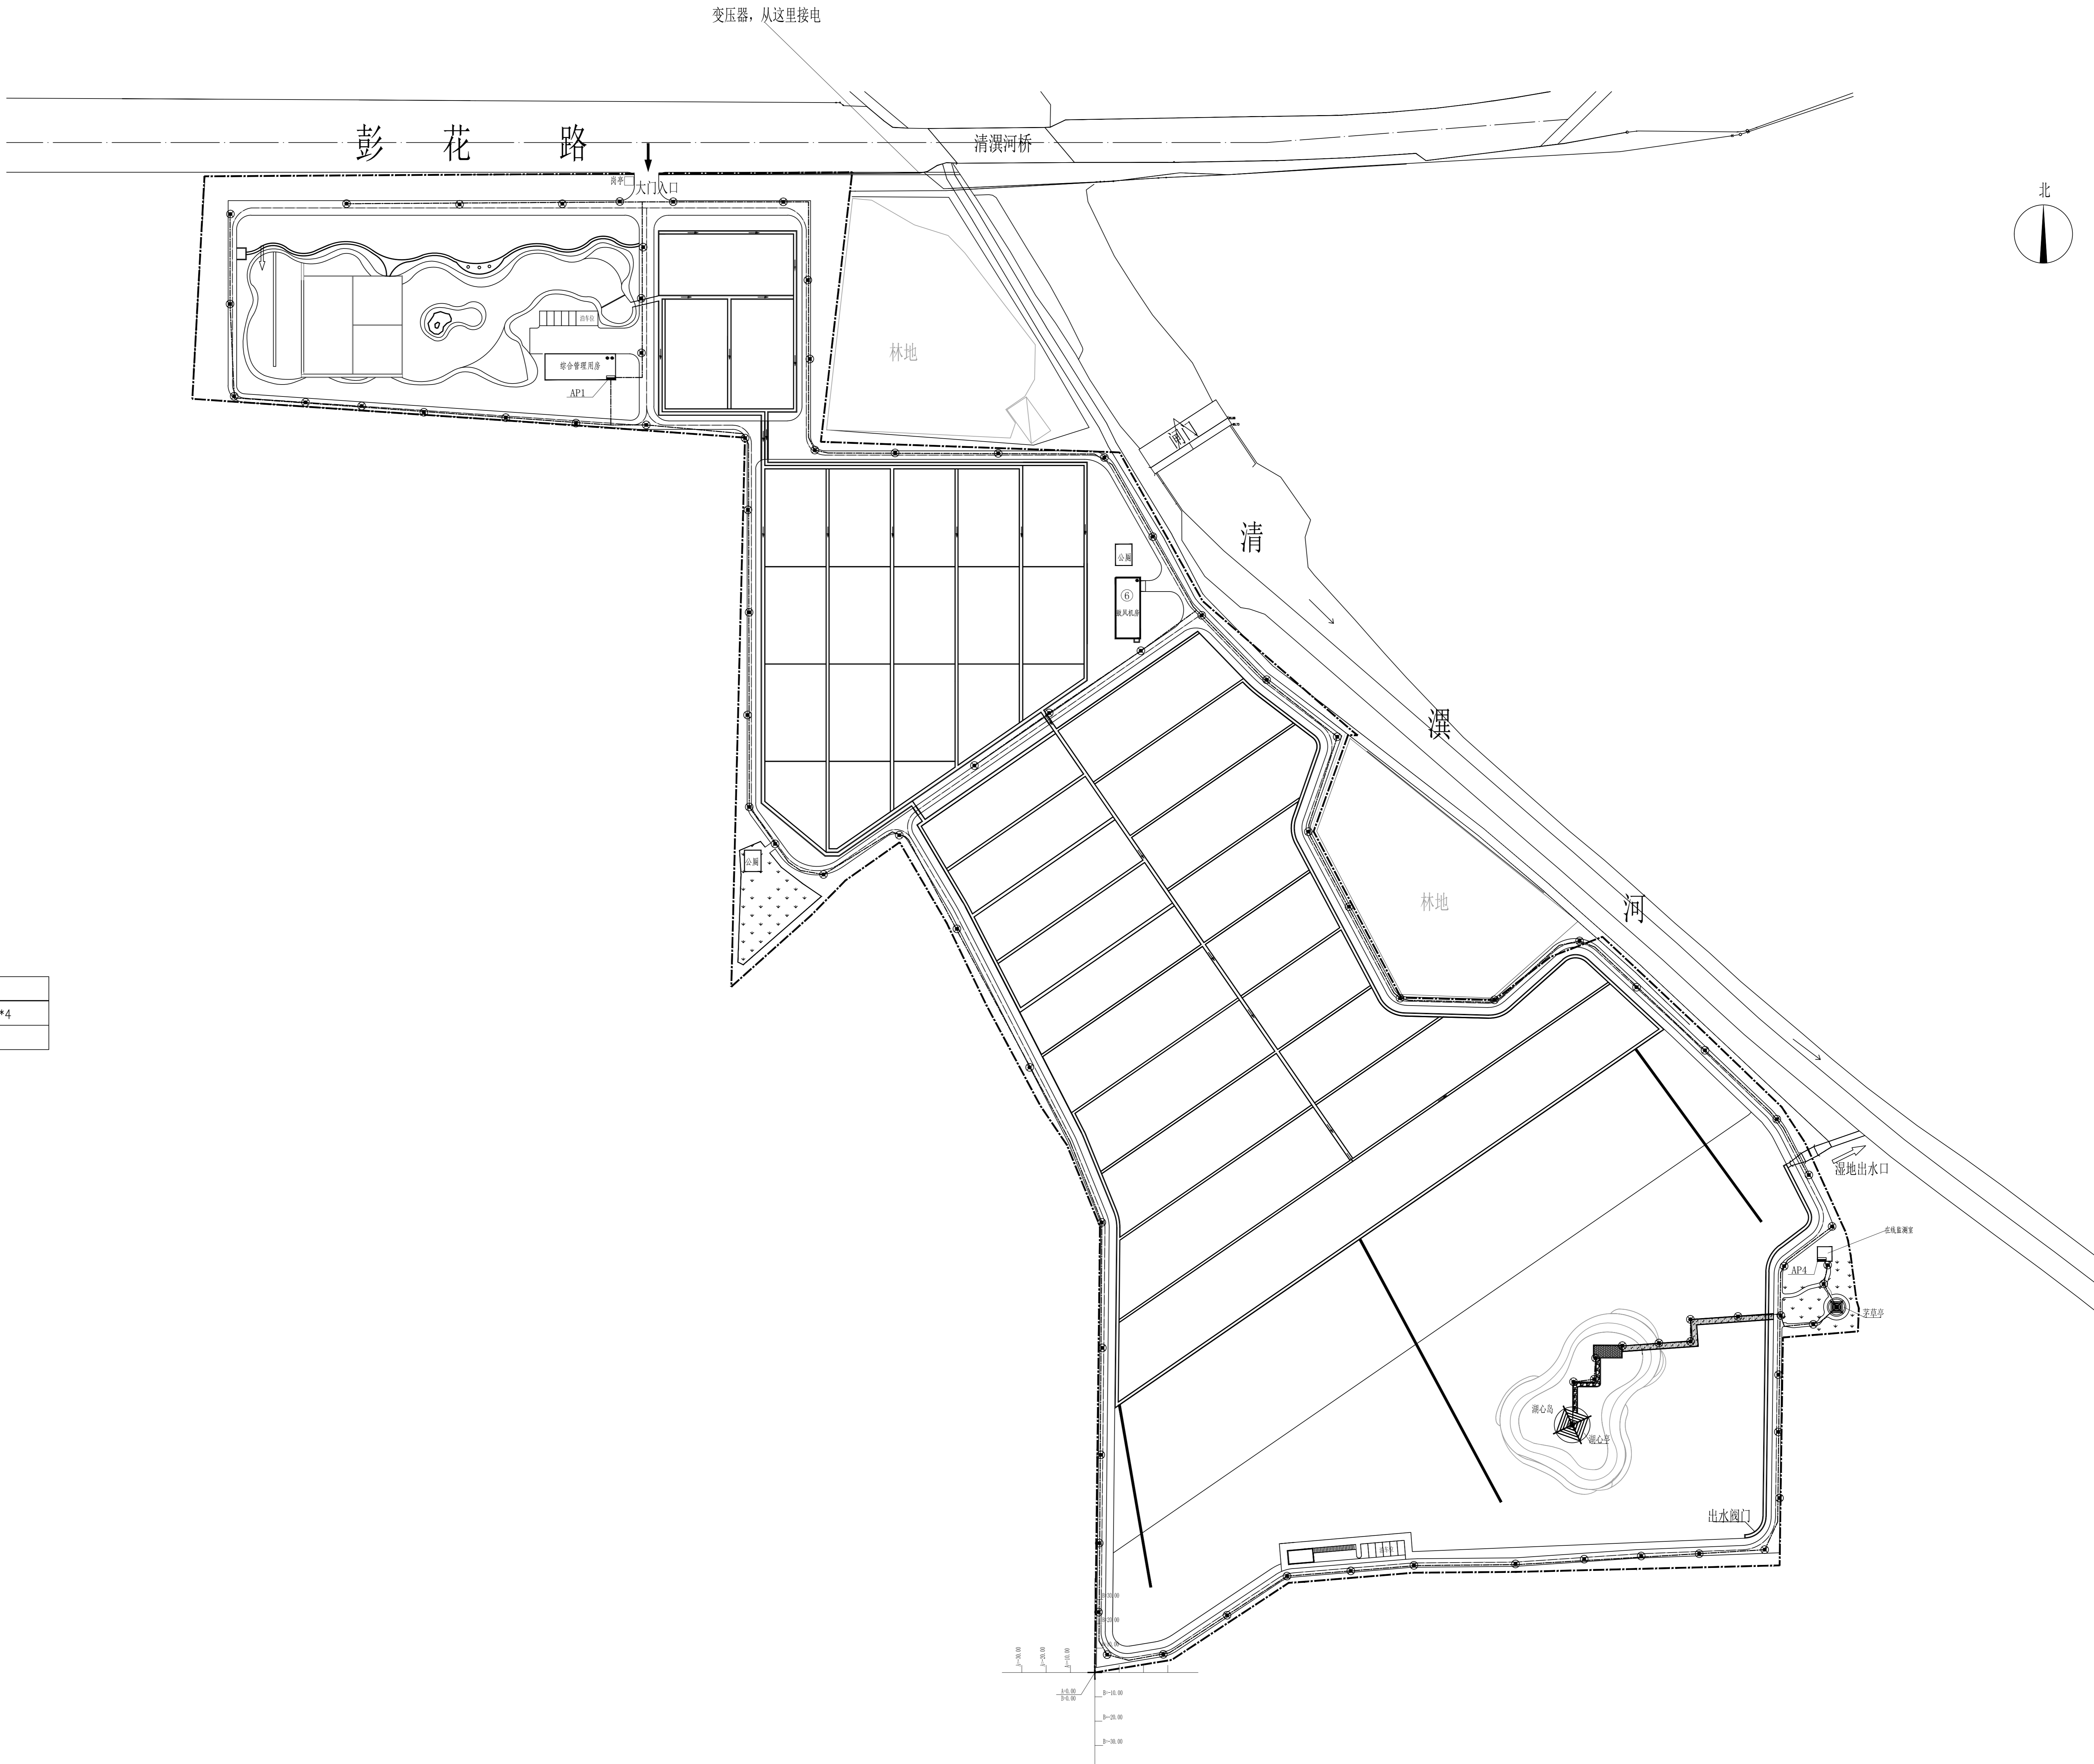

长葛市清溪河杜村寺人工湿地改造提升工程室外照明平面图 1:1000

河南省正大环境科技咨询有限公司 Henan ZhengDa Environmental Technology&Consulting CO.,LTD		资质等级 环境工程 (水污染防治工程) 专业乙级	证书编号 A241002671	设计 王 翔	审核 王 翔	校核 王 翔	日期 2018.05
项目负责人 王 翔		专业负责人 王 翔	工程名称 长葛市清溪河杜村寺人工湿地改造提升工程	图 别 电 气	图 号 DQ-03	共 8 张	
项目审核人 王 翔		专业审核人 王 翔	工程审核人 王 翔	图 名 室外照明平面布置图			

图附主要图纸未加盖出图专用章者无效