



建筑	结构	水	暖通	电气
----	----	---	----	----

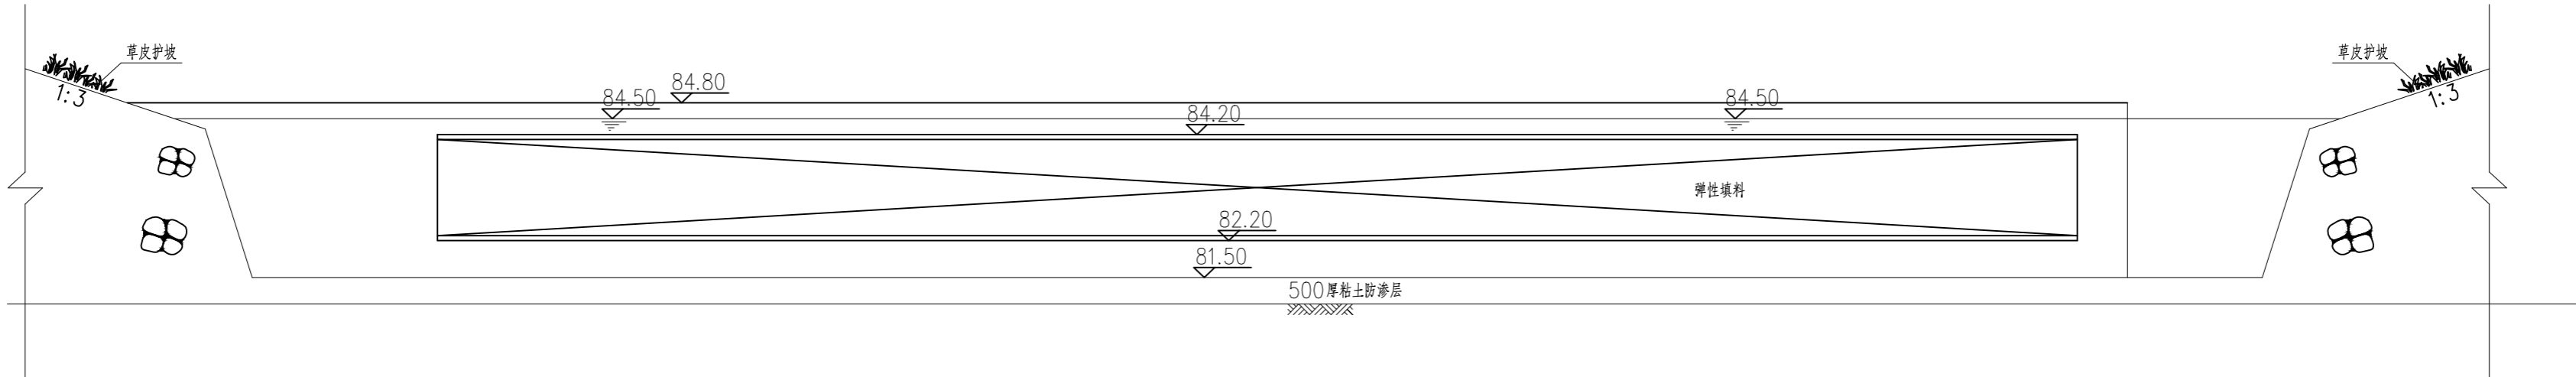

原生物强化澄清调节池B-B剖面图 1:100

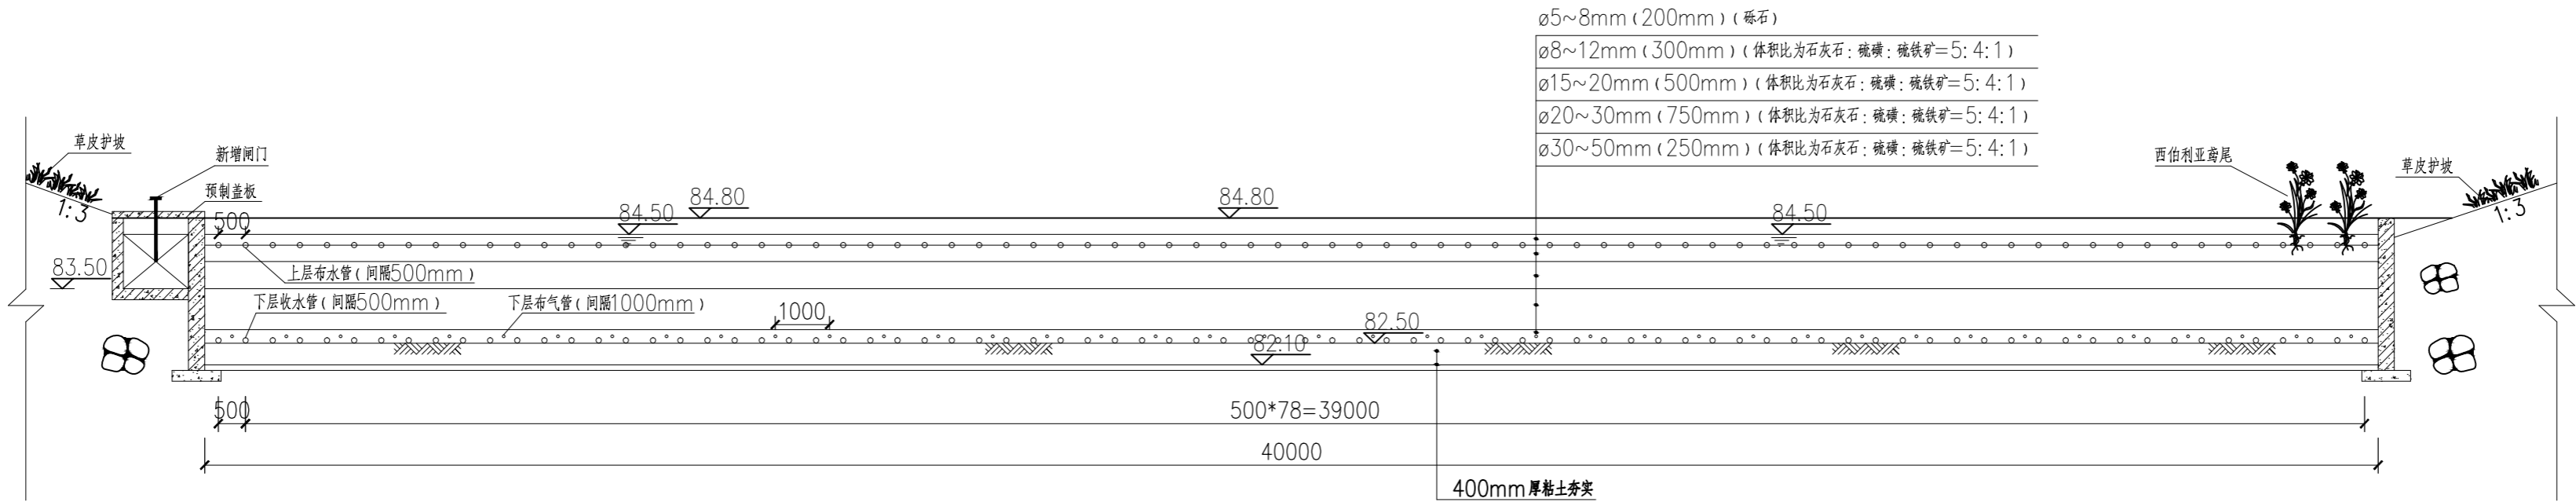

说明：

- 1、图中高程单位以m计，其它尺寸单位均以mm计，所注管道标高为管中心标高。
- 2、自养反硝化生物滤池下层布水管中心标高82.55m，下层布气管中心标高82.70m。

改造后自养反硝化生物滤池B-B剖面图 1:100

 河南省正大环境科技咨询有限公司 HeNan ZhengDa Environmental Technology&Consulting CO.,LTD	资质等级		环境工程 (水污染防治工程) 专项乙级	阶 段	施工图
	证书编号		A241002671	图 别	工 艺
审 定	王 翔	专业负责人	朱召军	工程名称	长葛市清溪河杜村寺人工湿地改造提升工程
审 核	王洪杰	校 对	韩志博	图 名	B—B 剖面图
项目负责人	王 翔	设 计	朱召军		
				共	5 张
				日 期	2018.05

图册主要图纸未加盖出图专用章者无效