


建筑	结构	水	暖通	电气

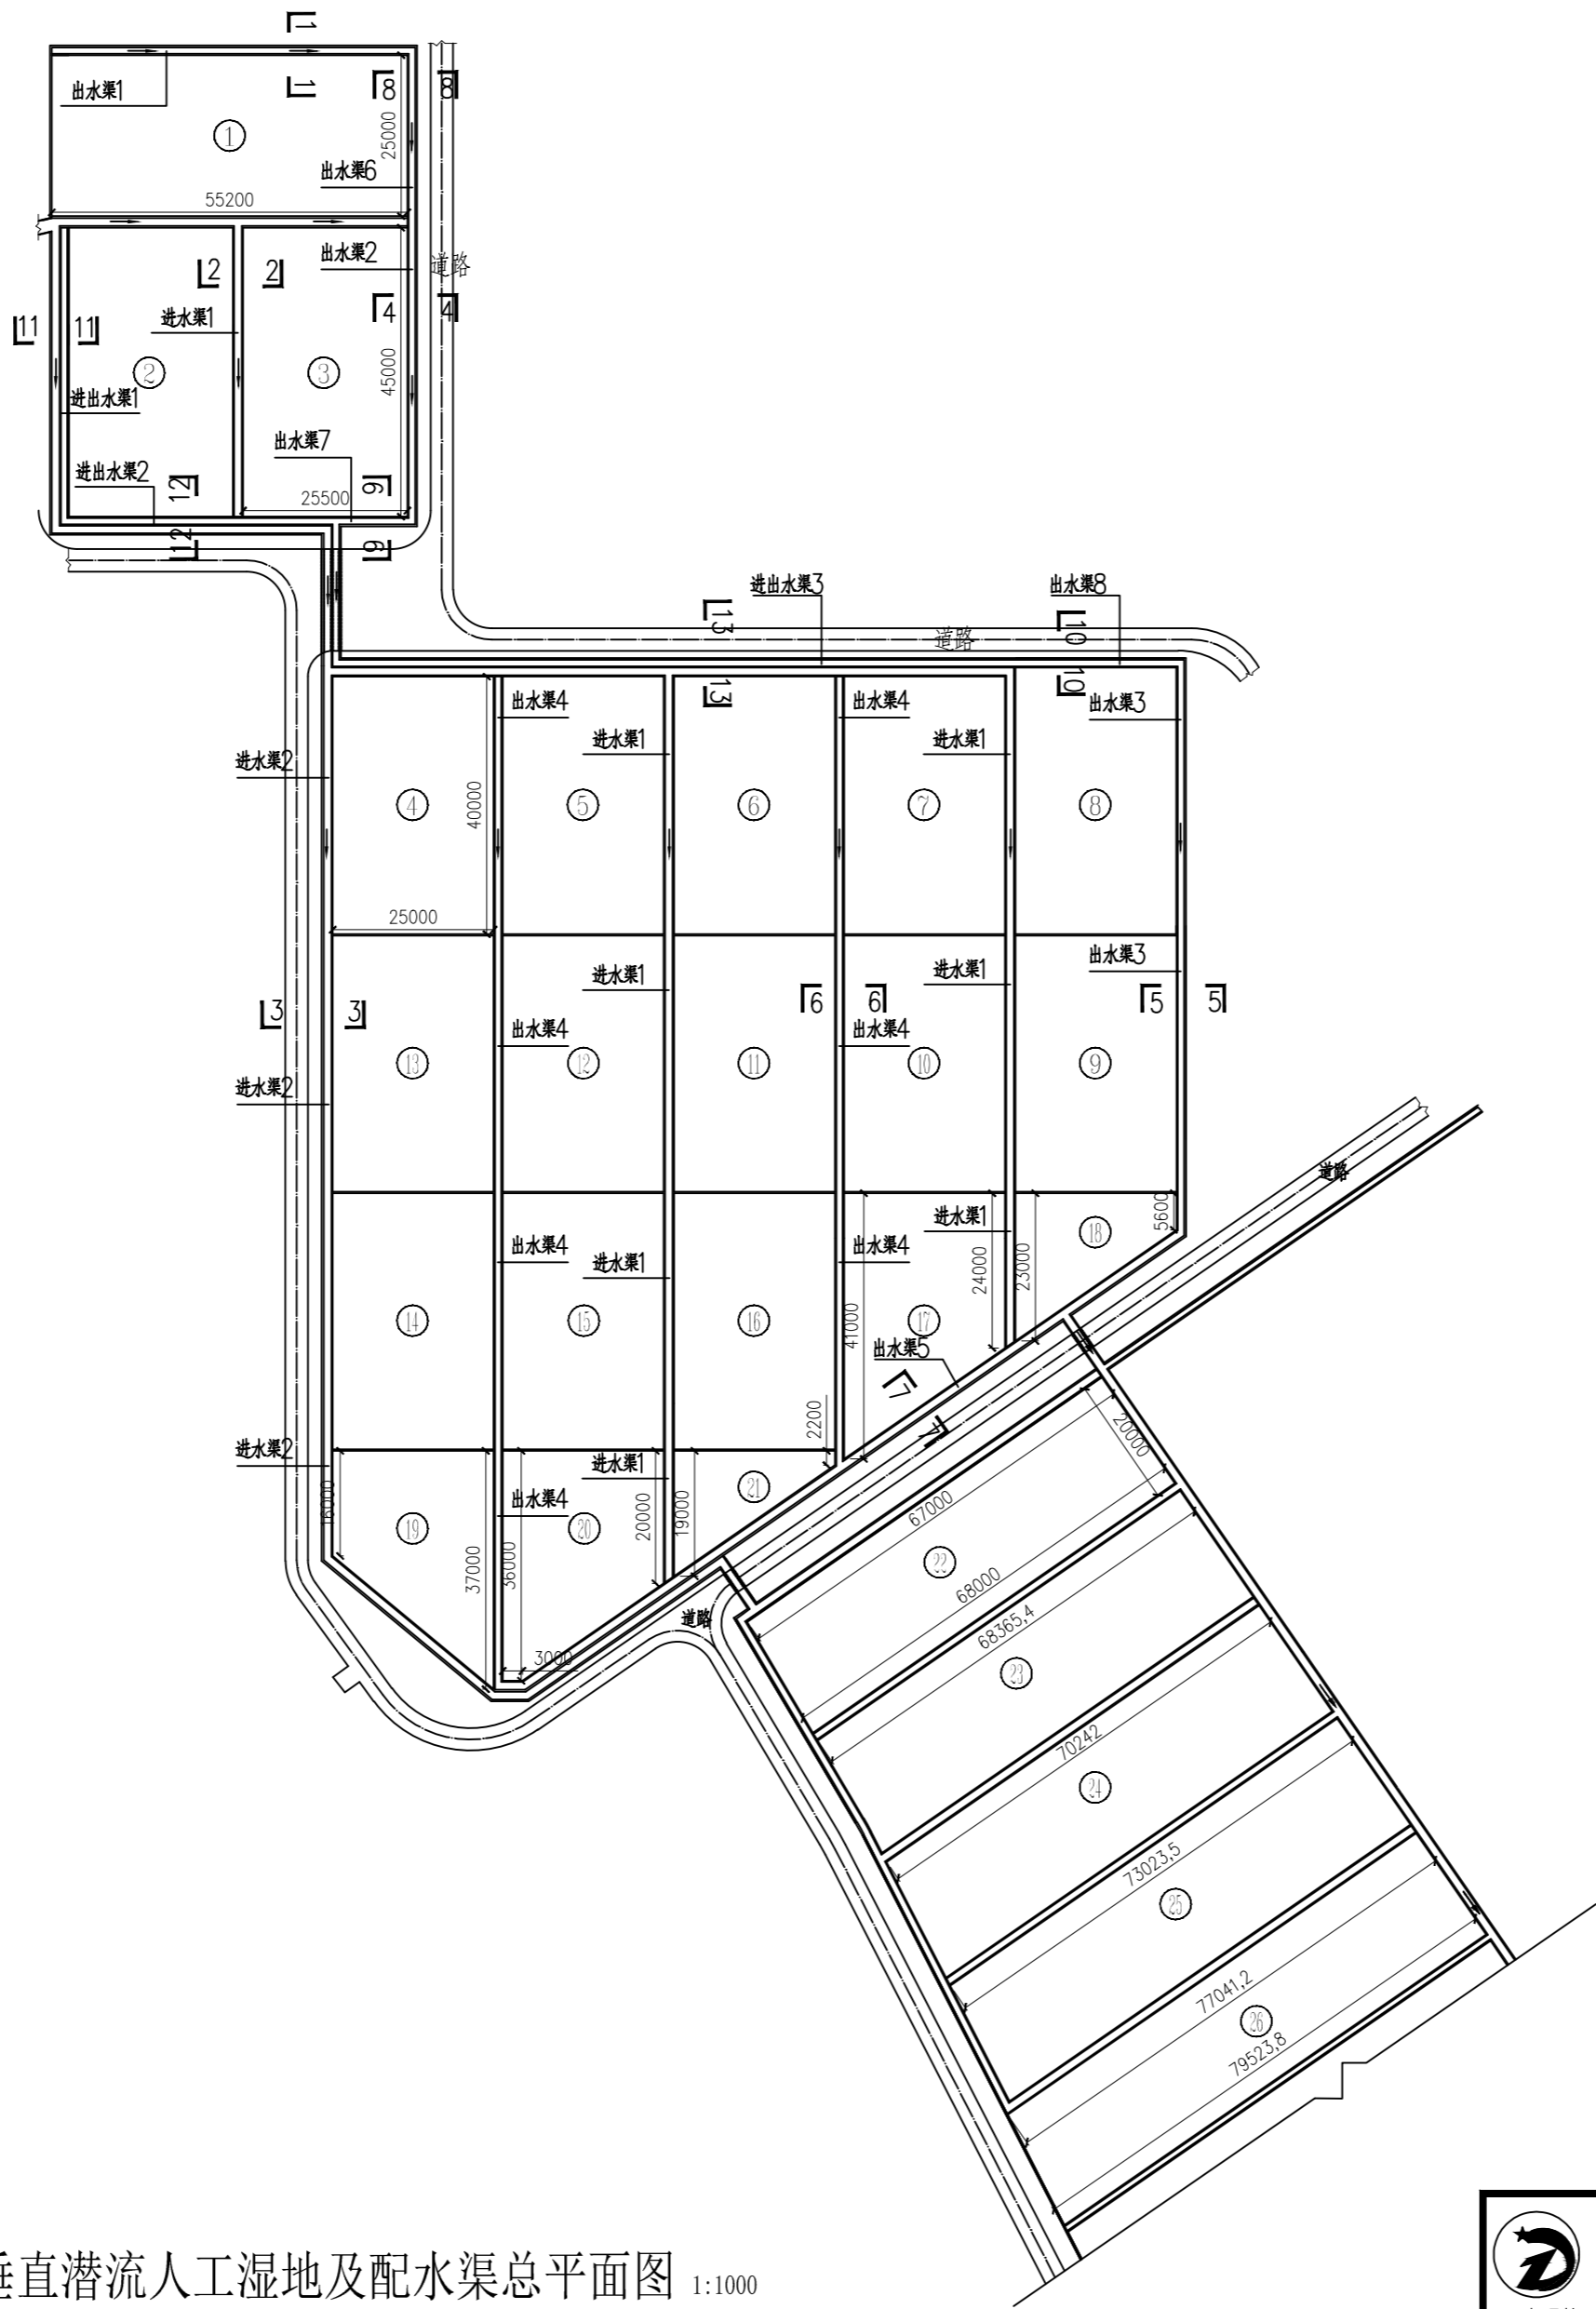

垂直潜流人工湿地及配水渠总平面图 1:1000

说明：

- 1、本图尺寸以mm 作为单位。
- 2、垂直潜流人工湿地共有26个池体，部分池体尺寸略有偏差，可忽略不计。
- 3、1号池为长方形，长55.2m，宽25m；2—3号池为长方形，长45m，宽25.5m；4—16号池为长方形，长40m，宽25m；17号池为直角梯形，上底24m，下底41m，高25m；18号池为直角梯形，上底5.6m，下底23m，高25m；19号池为直角梯形，上底16m，下底37m，高25m；20号池为直角五边形，其尺寸如图所示；21号池为直角梯形，上底2.2m，下底19m，高25m；22—26号池均为直角梯形，高均为20m，设计时以22号池为模板，施工时23—26号池微略调整即可。

 正大环境	河南省正大环境科技咨询有限公司 HeNan ZhengDa Environmental Technology&ConsultingCO.,LTD				资质等级	环境工程 (水污染防治工程) 专项乙级	阶 段	施工图		
					证书编号	A241002671	图 别	工 艺		
	审 定	王 翔		专业负责人	朱召军	朱晓晖	图 号	GY-02-01		
	审 核	陈 涛	陈清	校 对	张瑜倩	张瑜倩	共	13 张		
项目负责人		王 翔		设 计	朱召军	朱晓晖	图 名	垂直潜流人工湿地及配水渠总平面图	日 期	2018.05