



1#楼梯一层平面图 1:50

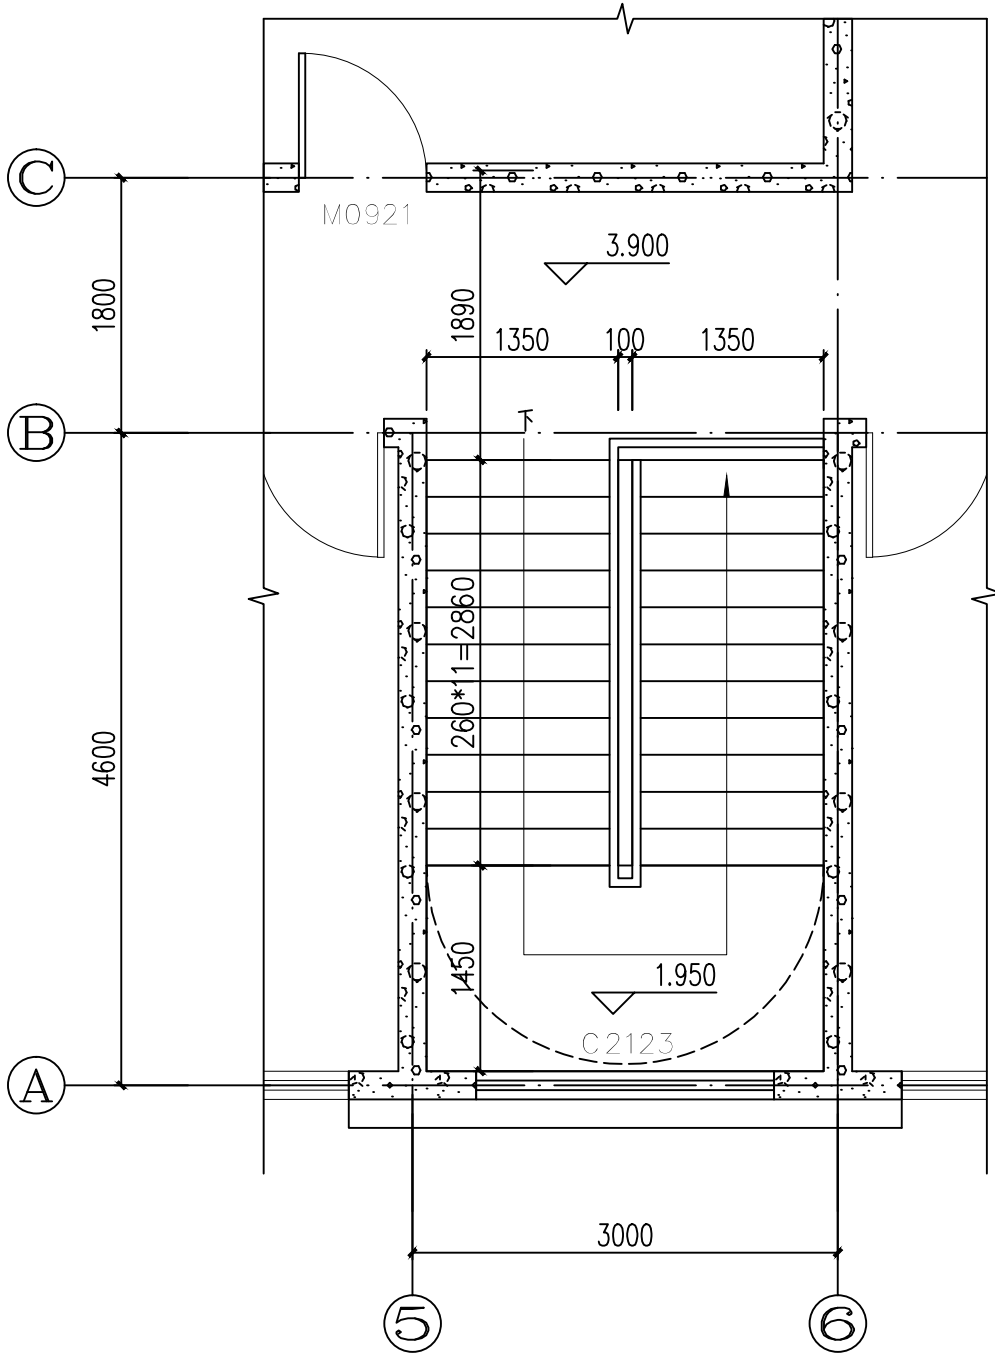

1#楼梯二层平面图 1:50

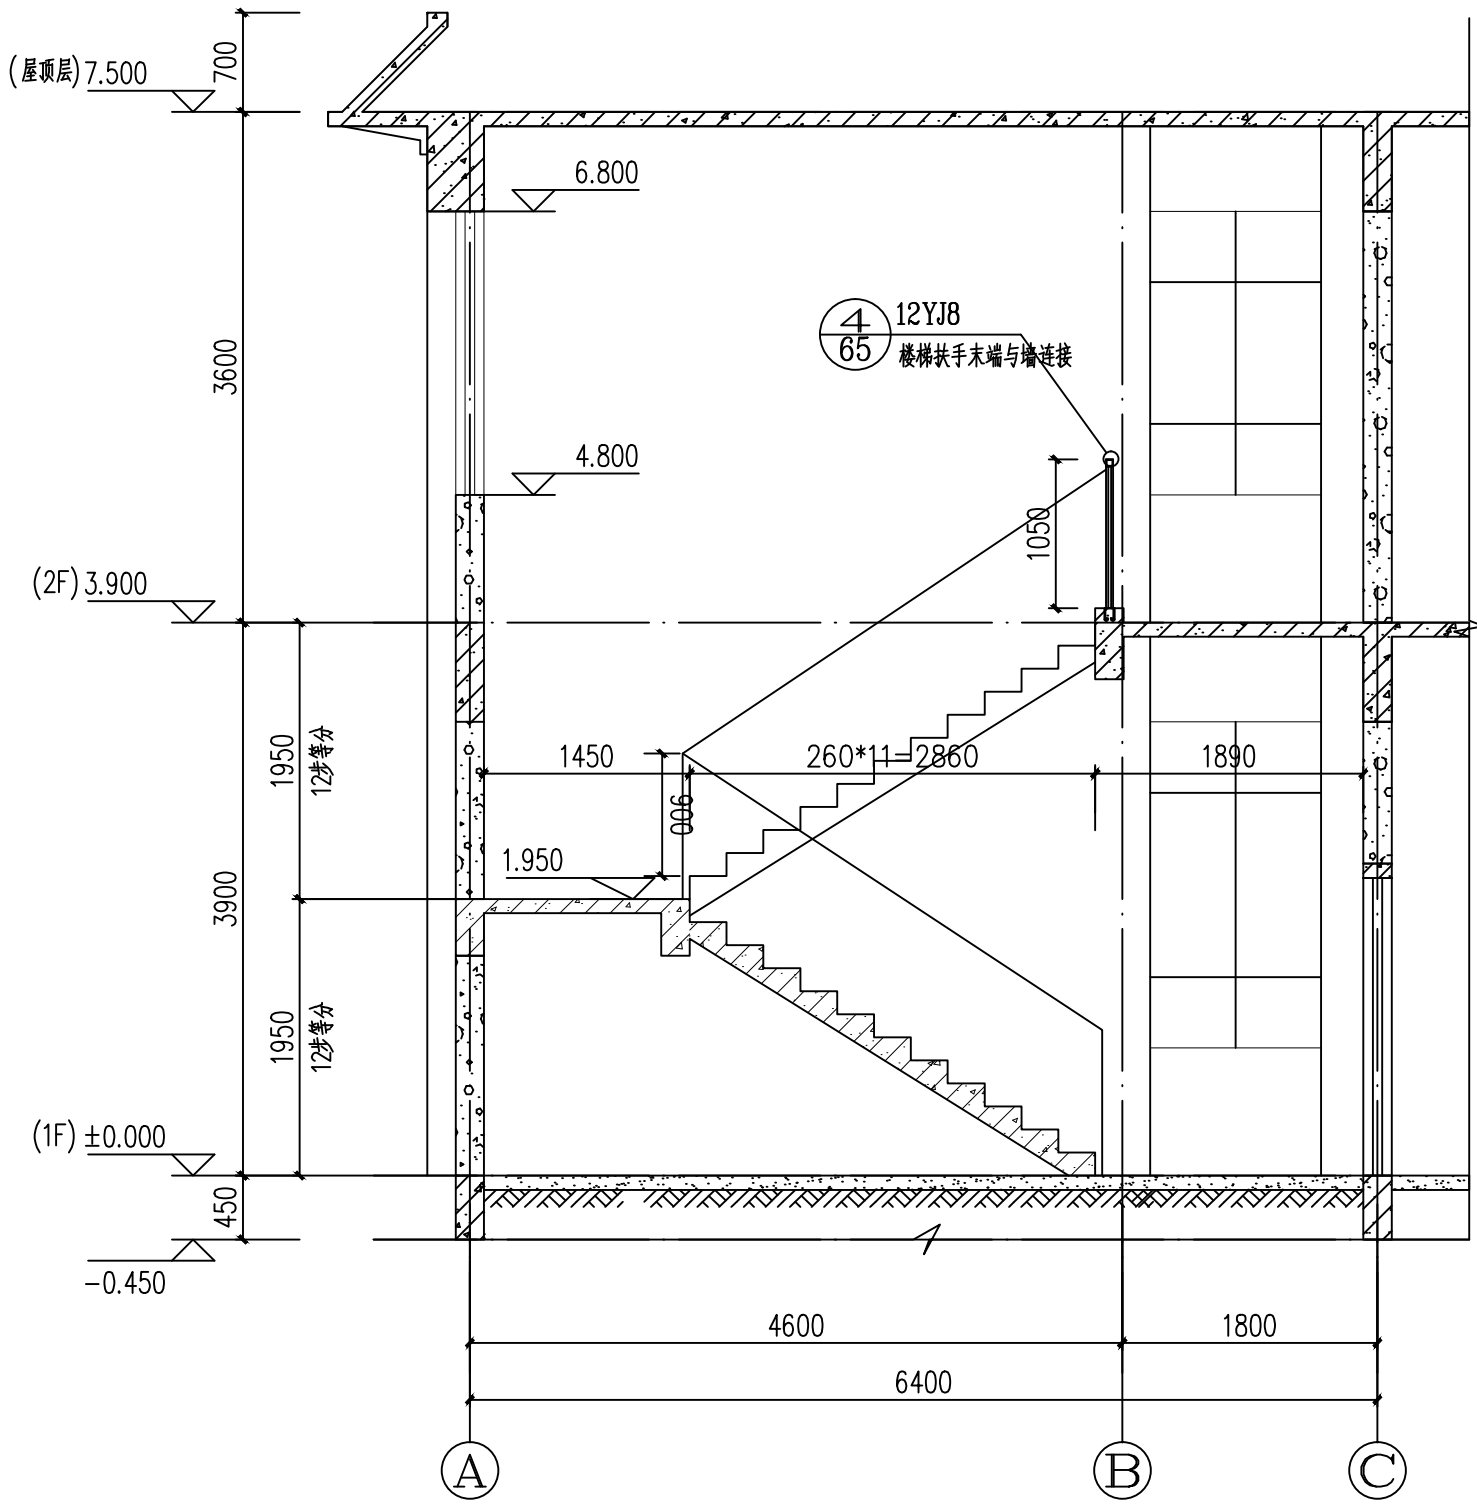

1#楼梯a-a剖面图 1:50

- 注: 1、楼梯栏杆竖杆间距不大于110mm, 扶手高度900mm, 栏杆水平段长度大于500mm时, 扶手净高度为1050mm。  
2、楼梯栏杆扶手顶部允许水平荷载值应满足规范要求。  
3、所有有梯井楼梯栏杆形式、起步、扶手、与墙柱连接、防滑, 分别选用省标12YJ8 ⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿。  
4、楼梯梯踏步12YJ8 ⑧。  
5、靠墙扶手做法12YJ8 ⑮。  
6、楼梯必须采取防止儿童攀登措施, 具体做法详12YJ8 ⑮。

 <b>河南省正大环境科技咨询有限公司</b> HeNan ZhengDa Environmental Technology&Consulting Co., Ltd.	资质等级		环境工程 (水污染防治工程) 专项乙级	阶 段	施工图
	证书编号		A241002671	图 别	建 筑
审 定	王 翔	专业负责人	朱召军	工程名称	长葛市清源河杜村寺人工湿地改造提升工程
审 核	陈 涛	校 对	张瑜倩	共	8 张
项目负责人	王 翔	设 计	朱召军	图 名	楼梯详图
					日 期 2018.05