建筑	结构	水	暖通	电气

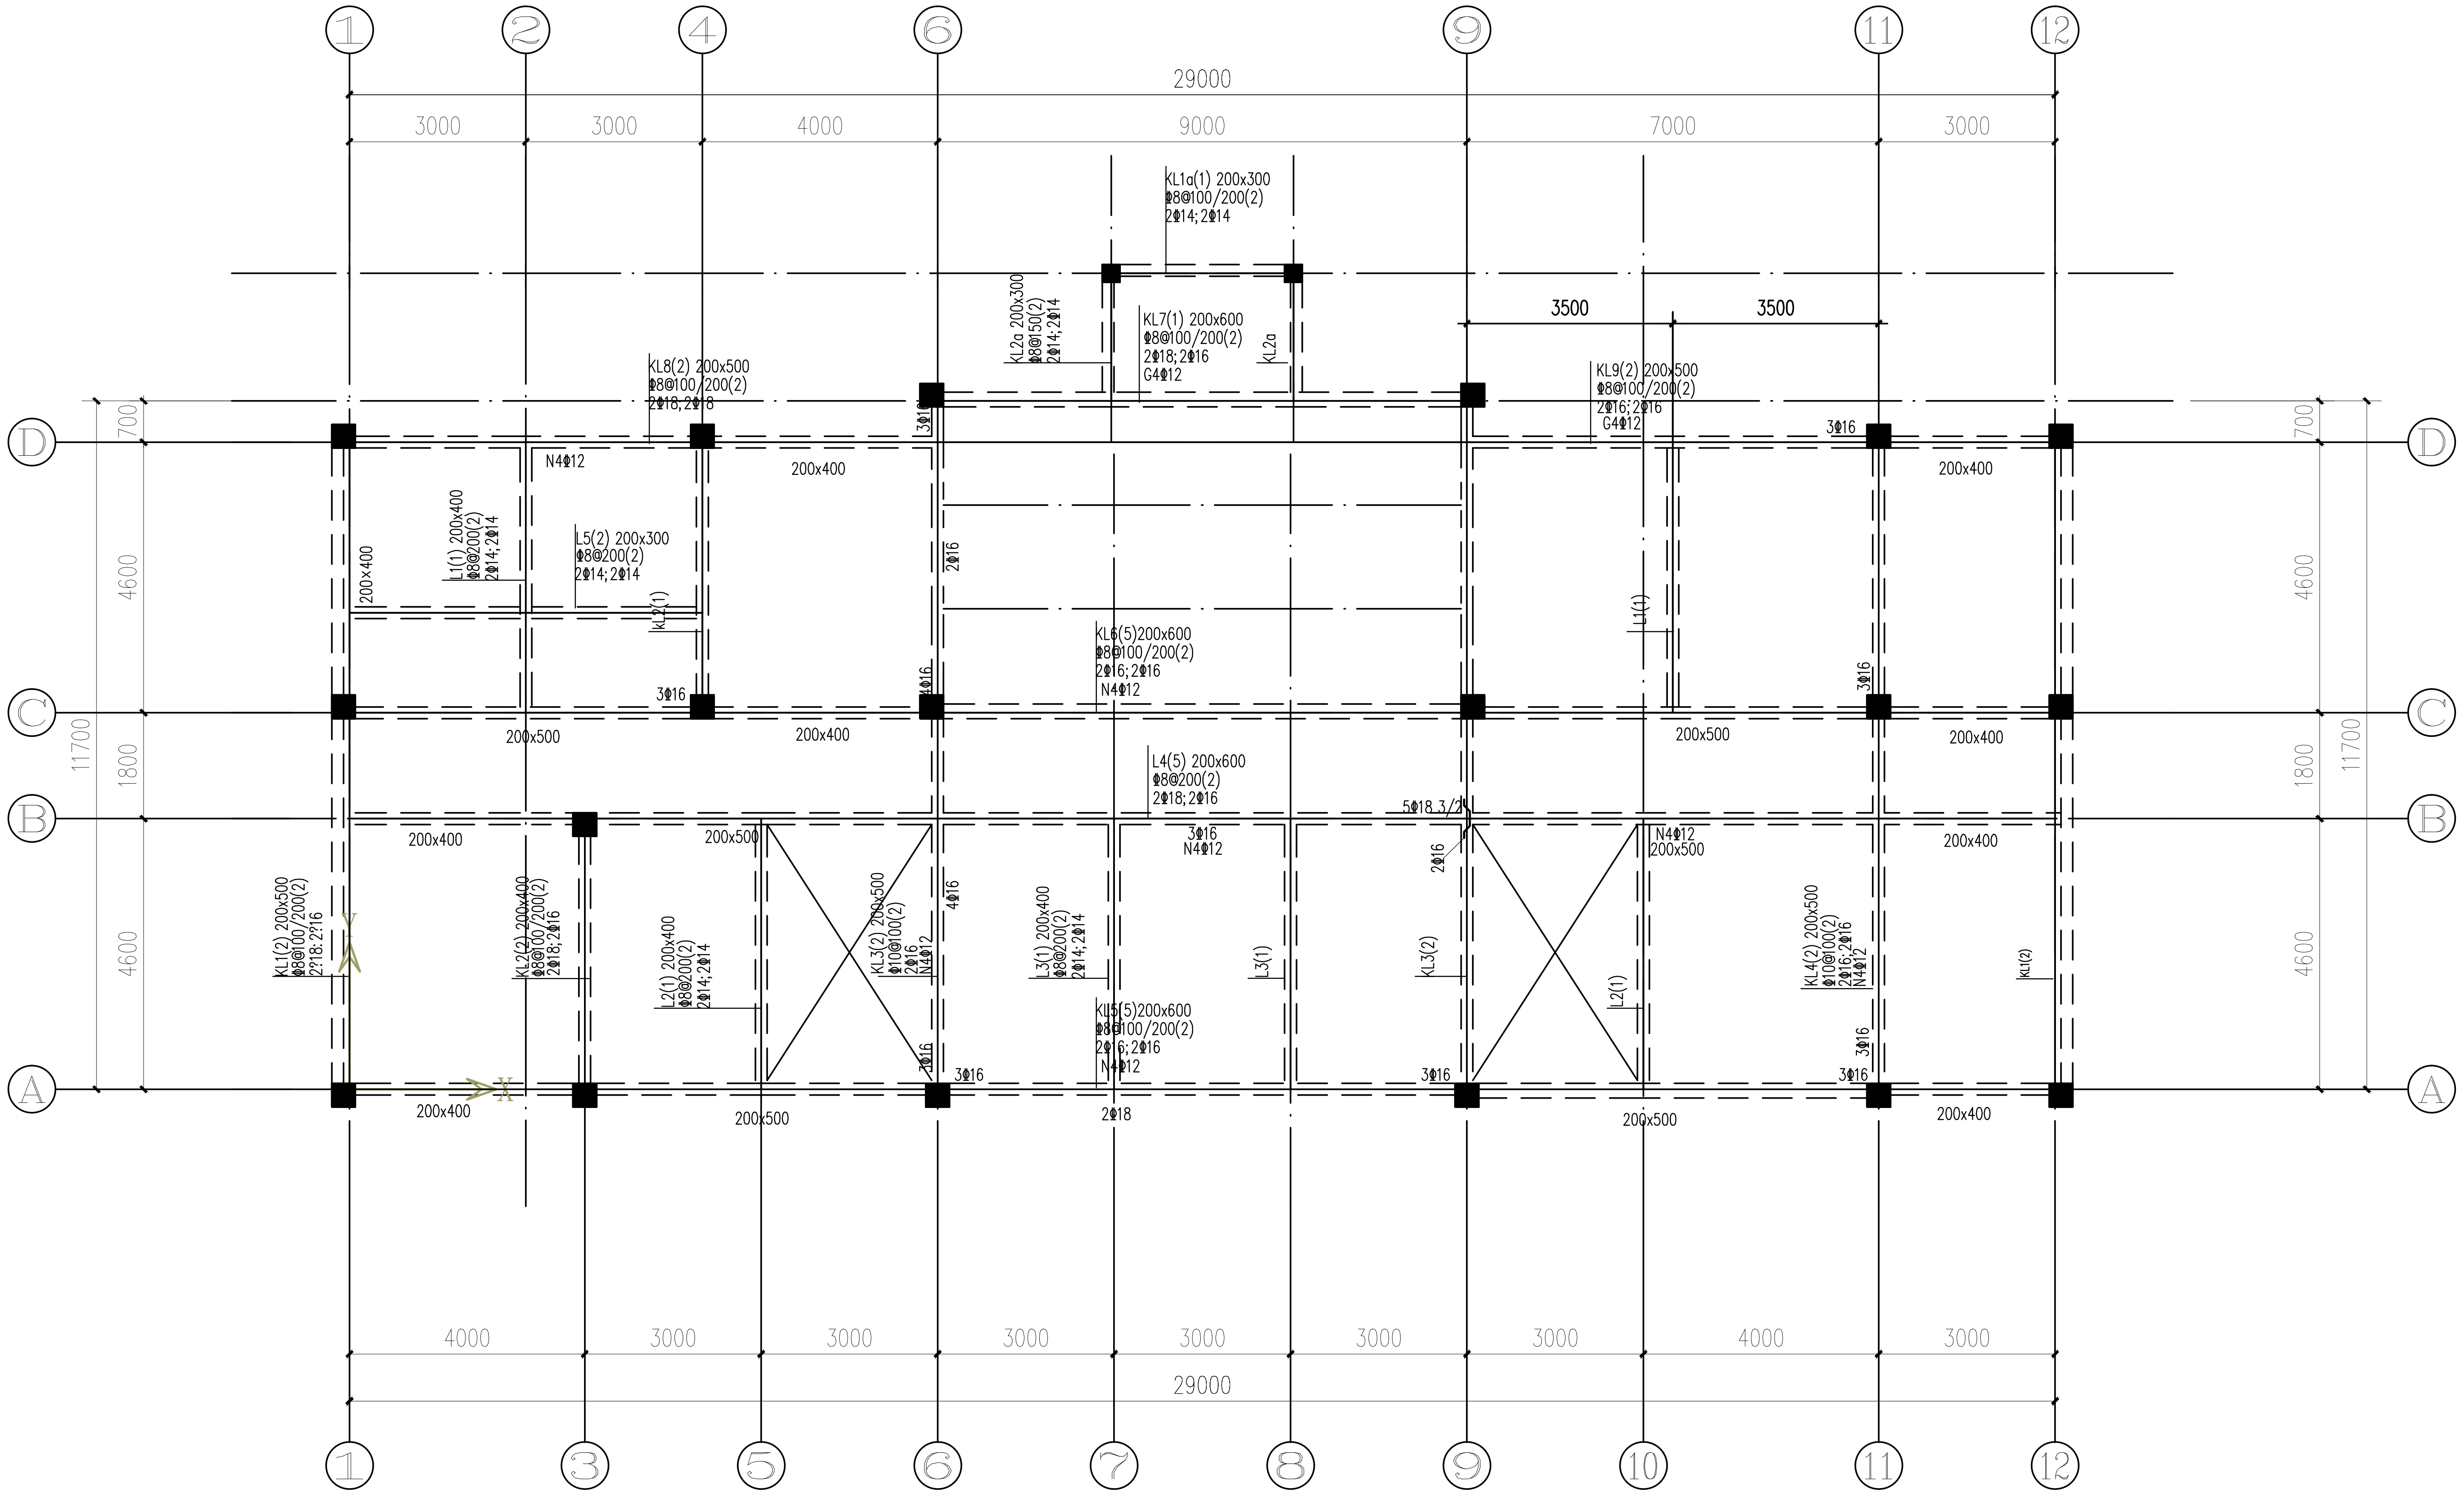
1
2
4
6
9
11
12
29000
3000
3000
4000
9000
7000
3000
3500
3500
KL1a(1) 200x300
Φ8@100/200(2)
2Φ14;2Φ14
KL2a 200x300
Φ8@150(2)
2Φ14;2Φ14
KL7(1) 200x600
Φ8@100/200(2)
2Φ18;2Φ16
G4Φ12
KL2a
KL8(2) 200x500
Φ8@100/200(2)
2Φ18;2Φ18
KL9(2) 200x500
Φ8@100/200(2)
2Φ16;2Φ16
G4Φ12
3Φ16
N4Φ12
200x400
L1(1) 200x400
Φ8@200(2)
2Φ14;2Φ14
L5(2) 200x300
Φ8@200(2)
2Φ14;2Φ14
KL2(1)
200x400
2Φ16
KL6(5)200x600
Φ8@100/200(2)
2Φ16;2Φ16
N4Φ12
L1(1)
3Φ16
4Φ16
200x500
200x400
200x500
200x400
L4(5) 200x600
Φ8@200(2)
2Φ18;2Φ16
5Φ18 3/2
3Φ16
N4Φ12
N4Φ12
200x500
200x400
200x500
200x400
KL1(2) 200x500
Φ8@100/200(2)
2?18;2?16
KL2(2) 200x400
Φ8@100/200(2)
2Φ18;2Φ16
L2(1) 200x400
Φ8@200(2)
2Φ14;2Φ14
KL3(2) 200x500
Φ10@100(2)
2Φ16
N4Φ12
4Φ16
L3(1) 200x400
Φ8@200(2)
2Φ14;2Φ14
L3(1)
KL3(2)
2Φ16
L2(1)
KL4(2) 200x500
Φ10@100(2)
2Φ16;2Φ16
N4Φ12
KL1(2)
KL5(5)200x600
Φ8@100/200(2)
2Φ16;2Φ16
N4Φ12
3Φ16
3Φ16
3Φ16
3Φ16
200x400
200x500
2Φ18
200x500
200x400
700
4600
1800
4600
11700
D
C
B
A
Y
X
4000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
4000
3000
29000
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12

标高-0.050梁平法施工图

梁 说 明:

1、除特别注明外，混凝土强度等级及钢筋保护层厚度参见结构设计总说明；

2、未注明的梁均为轴线居中或与墙柱边平齐，未注明的梁顶标高均为结构楼层标高.

3、未注明的主次梁集中力作用处: 附加箍筋为每侧各3ΦA@50

（A为主梁箍筋直径，肢数同主梁).

4、相同截面高的梁相交处: 附加箍筋为两边各3排.

5、当门窗洞口紧贴墙时，应在墙预留过梁钢筋(包括建筑图内门洞)。

6、墙体水平分布钢筋作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置。

7、隔墙下无梁处除图中注明外板底增设2?14@50，钢筋伸入支座(梁或墙)内。

8、图中非框架梁(L)负筋在端支座处与墙柱相连时，梁端钢筋按框架梁构造要求施工。

9、梁高大于550且图中未注明时设4?10腰筋,大于650时设6?10腰筋

正大环境	河南省正大环境科技咨询工程有限公司 HeNan ZhengDa Environmental Technology&ConsultingCO.,LTD					资质等级	环境工程 （水污染防治工程）专项乙级	阶 段	施工图
						证书编号	A241002671	图 别	结构
								图 号	JG-01-04
审 定	王 翔		专业负责人	朱召军	朱召军	工程名称	长葛市清潩河杜村寺人工湿地改造提升工程	共	11 张
审 核	陈 涛	陈涛	校 对	张瑜倩	张瑜倩	图 名	标高-0.050梁平法施工图	日 期	2018.05
项目负责人	王 翔		设 计	朱召军	朱召军				

图册主要图纸未加盖出图专用章者无效