




A-A

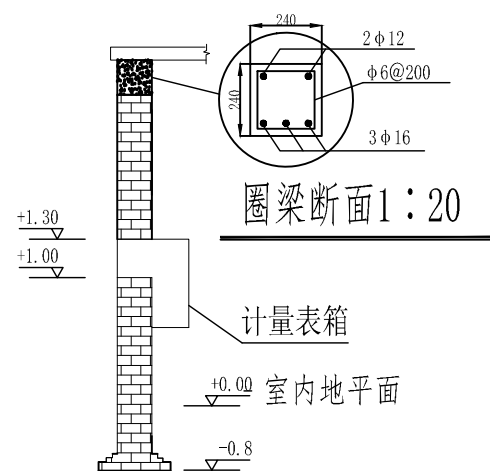

B-B



C-C

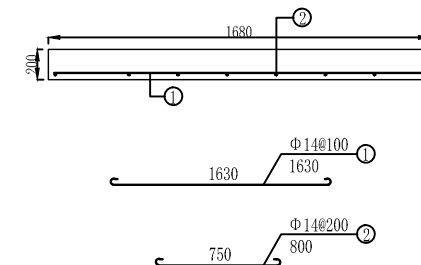

变压器台盖板配筋图

说明:

- 1、计量表箱外形尺寸和装配见详图;
- 2、总表箱根据实际位置调整;
- 3、地埋线PVC穿墙管 Φ110在变压器房左立面墙基础和变压器房右立面墙下各一个

1.7m长门上过梁、穿墙套管上  
过梁以及百叶窗上过梁断面1:20

中水电第十一工程局（郑州）有限公司				资质等级	乙级
				证书编号	A141009968
批准	张涛		全国新增1000亿斤粮食生产能力规划禹州2018年田间工程建设项目	水工部分	
审定	任耀武			实施阶段	
审查	孔德庆		变压器房设计图3/6		
校核	刘向阳				
设计	胡振兴				
制图	张素丽		比例	见图	日期 2018.1 图号 YZXM-27