




吊梁配筋图

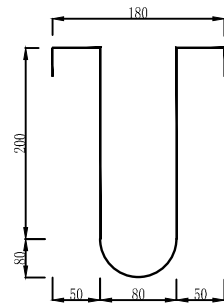


吊环构造图

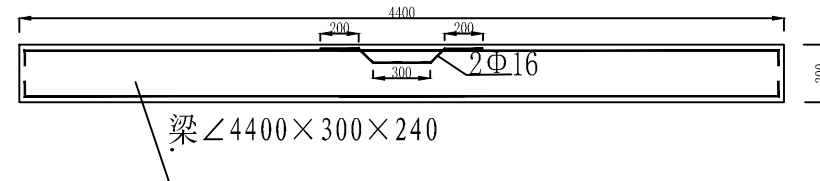


吊环梁结构剖面图

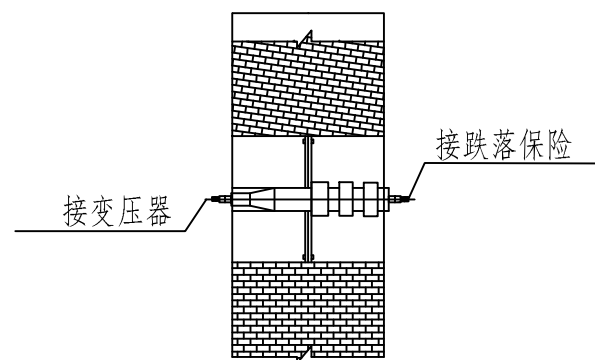

穿墙套管侧面图

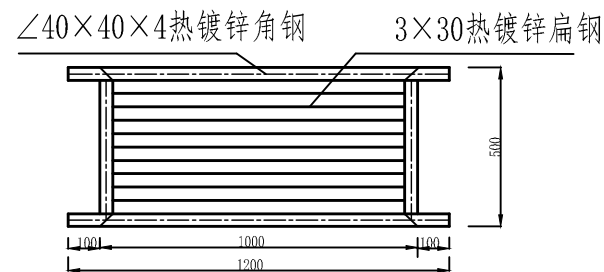

百叶窗加工图

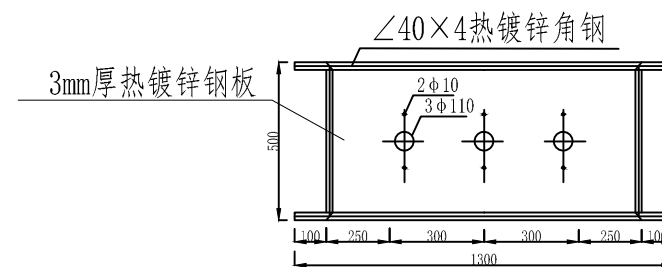

穿墙钢板示意图

说明:

1. 百叶窗四周围为 $\angle 40 \times 40 \times 4$ 热镀锌角钢，中部为 3×30 热镀锌扁钢
2. 百叶窗叶片中心距为30mm。
3. 安装时采用电弧焊接，焊条采用E43型，焊缝注明均采用连续焊接，不得有未融化、未焊透、气孔、裂缝、烧穿等焊接缺陷，焊缝需锉平磨光。
4. 穿墙套管适用于额定电压10kV，，额定电流200A。

中水电第十一工程局（郑州）有限公司				资质等级 乙级	
全国新增1000亿斤粮食生产能力规划禹州2018年田间工程建设项目				证书编号A141009968	
批准	张涛			水工部分	
审定	任耀武			实施阶段	
审查	孔德庆			变压器房设计图4/6	
校核	刘向阳				
设计	胡振兴				
制图	张素丽			比例 见图	日期 2018.1 图号 YZXM-28