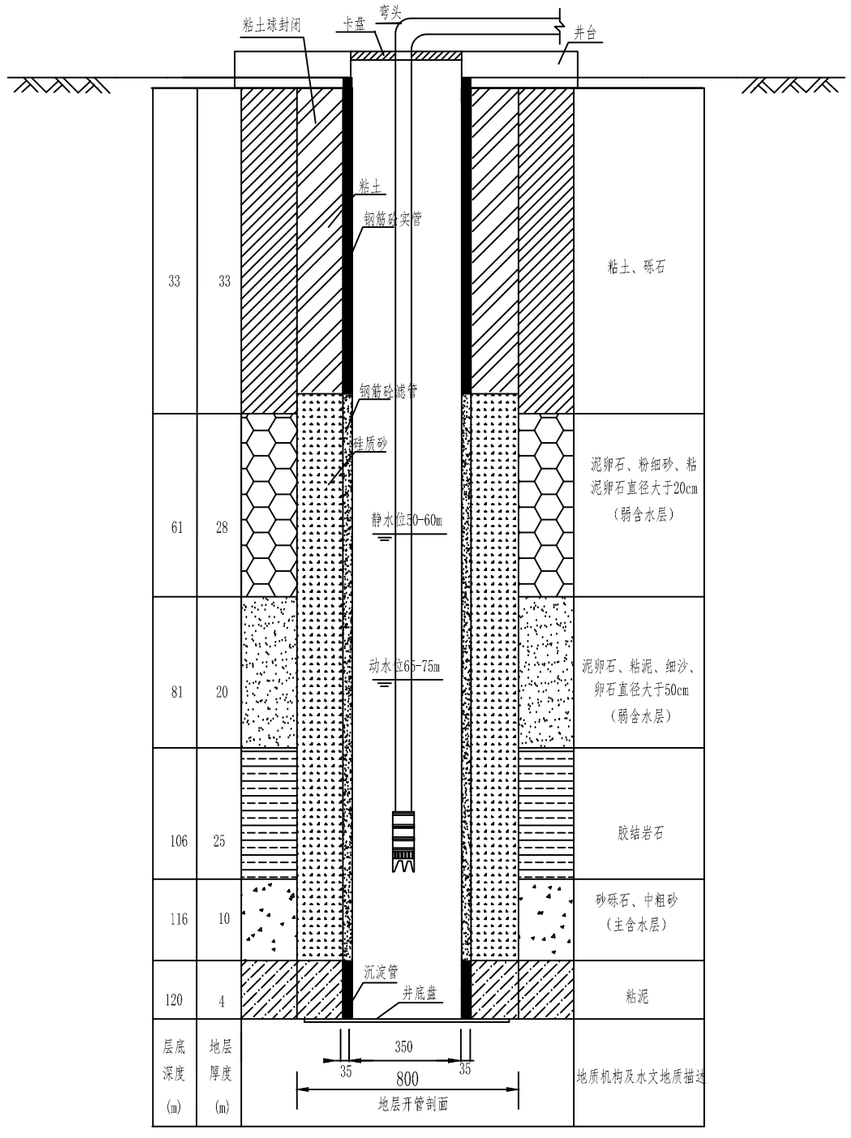

机井剖面图

说明：

1. 本图除井深、地层厚度单位为m外，其它尺寸单位为cm。
2. 井管采用钢筋砼预制管，壁厚35mm,井卡盘用钢板厚度不小于8mm。
3. 井管链接采用焊接。
4. 井管及缠丝要求应满足《混凝土与钢筋混凝土井管标准》SL/154-2013的要求的质量要求。未尽处，请参考《机井技术规范》SL256-2000中的施工要求。
5. 本图为典型机井设计图，机井地质结构图根据项目区现有机井柱状图分析得到，各井数值仅起代表作用,在施工过程中,井深依据含水层埋深、滤水管和实管位置及长度可做适当调整。
6. 滤料采用磨圆度较好的硅质砂填充。
7. 井台周围土方回填要求夯实、达到表面平整。
8. 机井和配电房（柜）外机井的防护设施，应能保护机泵和人畜安全，并设置明显的安全警示标志。
9. 图中未详处按有关施工规范进行。

中水电第十一工程局（郑州）有限公司				资质等级	乙级
				证书编号A141009968	
批　准	张　涛		全国新增1000亿斤粮食生产能力规划禹州2018年田间工程建设项目	水　工　部　分	
审　定	任耀武			实　施　阶　段	
审　查	孔德庆		机井设计图(120m)		
校　核	刘向阳				
设　计	胡振兴				
制　图	张素丽		比例 见图	日期 2018.1	图号 YZXM-02