



柱上10KV变压器布置图

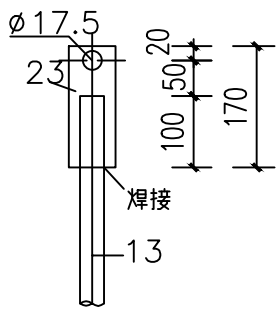

接地板与接地引下线大样图

- 说明:
- 1. 接地按照GB50169-2006规范。
 - 2. 本工程配电箱位于泵房内。
 - 3. 户外杆上变压器注意配备防盗措施。

30	相序牌		个	1
33	驱鸟器		个	1
32	拉线		m	30
31	警示牌		个	1
30	配电箱 (含线路故障指示仪)	XZW2-200	个	1
29	计量终端箱		个	1
28	验电接地环		只	3
27	低压线路轴式绝缘子	ED-1	个	16
24	双色铜芯线	BVR-25	米	20
23	接地板	-40*4 L=170	块	1
22	铜铝过度带活动线夹		只	3
21	螺栓 (配防盗螺母)	M16*260	根	8
20	高压进线横担	L63*61=2200	根	2
19	横担抱箍	-65*81=790	套	3
18	U型抱箍	H-V型	套	6
17	低压避雷器	HY1.5WZ-0.28/1.3	个	3
16	热镀锌铁线	ø4	米	40
15	高/低压出线电缆保护管	4*ø80PVC管	米	40
14	接地下线抱箍	-40*41=985	套	3
13	接地扁钢	5*50*2500	付	8
12	变压器台架支架抱箍	-65*81=1020	付	1
11	变压器台架	[140*58*6 I=3300	根	2
10	避雷横担	L63*6 I=3300	根	1
9	跌落式熔断器安装横担	L63*6 I=3300	根	1
8	高压引下线横担	L63*6 I=3300	根	1
7	瓷横担	SC-210	个	3
6	高压引下线	JKLYJ-10KV-120	米	624
5	低压进线电缆 (电线)			
	低压进线电缆	YJV-0.6/1KV-3 (1*50)+1 (1*25)	米	15
4	环形钢筋混凝土电杆	12m线杆	根	4
3	高压避雷器	YH5WS-17/50	个	3
2	户外交流高压跌落式熔断器	RW10-10F(W)/200	个	3
1	变压器	S11-200KVA	台	1
序号	名 称	型号及规格	单位	数量
设备材料表				

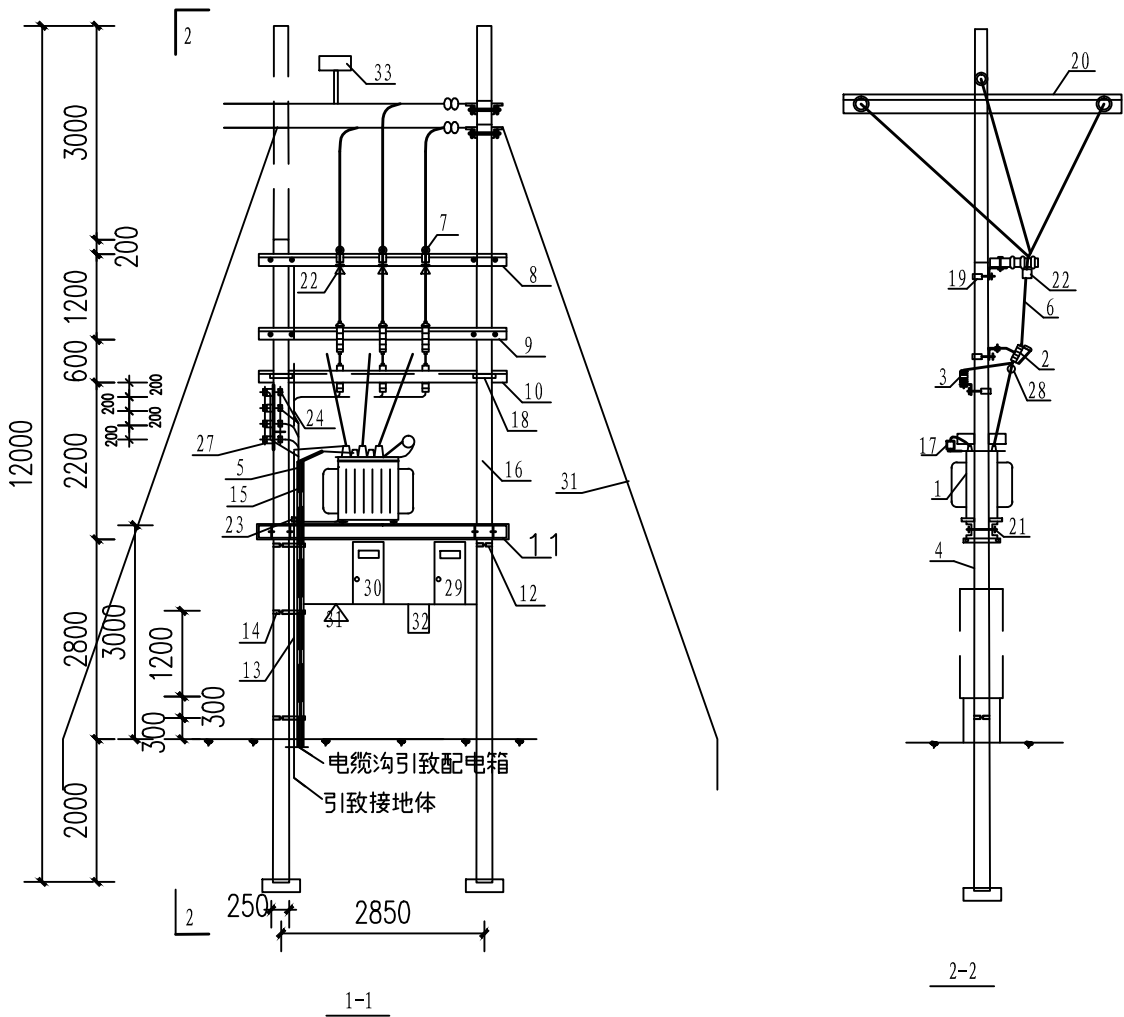

计量终端箱工程量表

序号	名称	型号	单位	数量
1	预付费智能电能表	DTZ545型.02S级1.5-6A	只	1
2	电能量数据采集终端	WFET-2000D	只	1
3	交流接触器	CJX-500	只	1
4	不锈钢箱	宽400×长600×高900	件	1
5	不锈钢箱	宽300×长500×高500	件	1
6	U型螺丝	Φ16×280	条	2
7	电缆	ZR-FVV10×2.5mm²	米	8
8	支架	∠4×∠4×600	根	2

许昌方圆勘测设计有限公司					
审 定	张俊生	建安区农业综合开发工程	施 设 阶 段		
总 工	张瑞峰		水工 部分		
审 核	马天怡	变 压 器 设 计 图			
校 核					
项目负责人					
设计(制图)	张 瑞				
资 质	1141012080				图 号